

# Registre Public d'Accessibilité



---

Date Ouverture : 1<sup>er</sup> Septembre 2017



# Accessibilité de l'établissement



## **Bienvenue à l'Agence GMF Assurances de : GMF-LA ROCHELLE**

### **Le Bâtiment et les services proposés sont accessibles**

Oui  Non

### **Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services**

Oui  Non



### **Formation du Personnel d'accueil aux différentes situations de Handicap**

- Le personnel est sensibilisé
- Le personnel est formé
- Le personnel sera formé



### **Matériel adapté**

- Le matériel est entretenu et réparé
- Le personnel connaît le matériel



### **Consultation du Registre Public d'Accessibilité**

A l'Accueil



Existe-t-il un Registre Public de Sécurité :

Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi :

Date du dépôt du document : **23 Septembre 2015**

Adresse : 5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
Code Postal :17000

Ville :LA ROCHELLE

Nom de la Personne Morale : GMF ASSURANCES SA  
SIRET : 398 972 90100258

NAF : 6512Z



# Accessibilité aux Personnes Handicapées

---

## Sommaire

- Bien Accueillir les Personnes Handicapées  
Plaquette Ministérielle
- Notice d'Accessibilité
- Attestation d'Accessibilité
- Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

# Bien accueillir les personnes handicapées

## I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs à tous les types de handicap :

- ➔ Montrez-vous disponible, à l'écoute et faites preuve de patience.
- ➔ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.
- ➔ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou un patient ordinaire : adressez-vous à elle directement et non à son accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.
- ➔ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant ou les distrayant : ils travaillent.

## II. Accueillir des personnes avec une déficience motrice

### 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ Les déplacements ;
- ✦ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
- ✦ La largeur des couloirs et des portes ;
- ✦ La station debout et les attentes prolongées ;
- ✦ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.



## 2) Comment les pallier ?

- ➔ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges et dégagés.
- ➔ Mettez, si possible, à disposition des bancs et sièges de repos.
- ➔ Informez la personne du niveau d'accessibilité de l'environnement afin qu'elle puisse juger si elle a besoin d'aide ou pas.

## III. Accueillir des personnes avec une déficience sensorielle

### A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive

#### 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ La communication orale ;
- ✦ L'accès aux informations sonores ;
- ✦ Le manque d'informations écrites.

#### 2) Comment les pallier ?

- ➔ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer à parler.
- ➔ Parlez face à la personne, distinctement, en adoptant un débit normal, sans exagérer l'articulation et sans crier.
- ➔ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.
- ➔ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer du doigt, expressions du visage...
- ➔ Proposez de quoi écrire.
- ➔ Veillez à afficher, de manière visible, lisible et bien contrastée, les prestations proposées, et leurs prix.

### B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle

#### 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes



- ✦ Le repérage des lieux et des entrées ;
- ✦ Les déplacements et l'identification des obstacles ;
- ✦ L'usage de l'écriture et de la lecture.



## 2) Comment les pallier ?

- ➔ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si l'environnement est bruyant, parlez bien en face de la personne.
- ➔ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Précisez si vous vous éloignez et si vous revenez.
- ➔ S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant pour guider, en adaptant votre rythme.
- ➔ Informez la personne handicapée sur l'environnement, en décrivant précisément et méthodiquement l'organisation spatiale du lieu, ou encore de la table, d'une assiette...
- ➔ Si la personne est amenée à s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et laissez-la s'asseoir.
- ➔ Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d'en faire la lecture ou le résumé.
- ➔ Veillez à concevoir une documentation adaptée en gros caractères (lettres bâton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien contrastée.
- ➔ Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il suffit de placer la pointe du stylo à l'endroit où elles vont apposer leur signature.
- ➔ N'hésitez pas à proposer votre aide si la personne semble perdue.

## IV. Accueillir des personnes avec une déficience mentale



### A/ Accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle ou cognitive

#### 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ La communication (difficultés à s'exprimer et à comprendre) ;
- ✦ Le déchiffrement et la mémorisation des informations orales et sonores ;
- ✦ La maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul ;
- ✦ Le repérage dans le temps et l'espace ;
- ✦ L'utilisation des appareils et automates.

## 2) Comment les pallier ?

- ➔ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots faciles à comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.
- ➔ Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela prend du temps.
- ➔ Faites appel à l'image, à la reformulation, à la gestuelle en cas d'incompréhension.
- ➔ Utilisez des écrits en « facile à lire et à comprendre » (FALC).
- ➔ Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de l'aider pour le règlement.

## B/ Accueillir des personnes avec une déficience psychique

### 1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

- ✦ Un stress important ;
- ✦ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incontrôlés ;
- ✦ La communication.

### 2) Comment les pallier ?

- ➔ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
- ➔ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.
- ➔ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche et rassurez-la.

*Pour en savoir plus sur la manière d'accueillir une personne handicapée :*  
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.html>

*Conçu par la DMA en partenariat avec :  
APAJH, CDCE, CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEI.*

# Notice d'Accessibilité

---



# NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L'ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (neufs et existants)

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans les conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. L'obligation d'accessibilité est une obligation de résultat. Il s'agit d'assurer l'usage normal de toutes les fonctions de l'installation.

Textes de référence :

- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 – articles 41 à 43 et 51 « volet accessibilité »
- décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 – cadre bâti « ERP – IOP – BHC et MI »
- décret n°2007-1327 et arrêté du 11 septembre 2007 – dossier spécifique « accessibilité des ERP et IOP »
- décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 - « modification des CCDSA »
- arrêté du 1er août 2006 – ERP et IOP « neufs »
- arrêté du 21 mars 2007 – ERP et IOP « existants »
- arrêté du 22 mars 2007 – attestation de travaux accessibilité « ERP et IOP »

## COMPOSITION DU DOSSIER ACCESSIBILITE (PC 39)

- Plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.
- Plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.  
Dans les bâtiments existants, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.
- La présente notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
  - a – les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
  - b – la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
  - c – le traitement acoustique des espaces ;
  - d – le dispositif d'éclairage des parties communes.



## ERP NEUFS ET EXISTANTS

### FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET :

#### 1 – DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT :

NOM	GMF Assurances		
ADRESSE	5 Avenue du Général de GAULLE		
CODE POSTAL	17000	COMMUNE	LA ROCHELLE

#### 2 – DECLARANT ET INTERVENANT :


Maître d'ouvrage (le déclarant) : <i>(Nom, adresse)</i> GMF Assurances Direction immobilière - Conception Exploitation GMF 148 Rue Anatole FRANCE - 92597 LEVALLOIS PERRET Cedex	Téléphone 01.49.64.37.15
Maître d'oeuvre : <i>(Nom, adresse)</i> Etech Espace & Technique 23 Rue du départ 75014 PARIS	Téléphone 01.40.47.73.00

#### 3 – RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL :

Construction neuve <input type="checkbox"/>	Extension <input type="checkbox"/>	Modification construction existante x1
Nature des travaux : Redistribution des bureaux à l'intérieur de l'agence		
Descriptif sommaire du projet : Aménagement intérieur d'une agence GMF Assurances située en rez de chaussée		

#### Nombre de personnes accueillies

Etage	Personnel	Public	Désignation (bureau, habitation, etc.)
Sous-sol			
RdC	8	17	Bureaux
Etage 1			
Etage 2			
Etage 3			
Etage 4			
Etage 5			
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>CATEGORIE ETABLISSEMENT : 5</b>



## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
<b>1 - Généralités</b>					
Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté					
<b>2 - Cheminements extérieurs</b>					
<b>Généralités</b>					
✓ cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Largeur ≥ 1,40 m		X	<input type="radio"/>	N	SO
	Largeur ≥ 1,20 m	X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m		X	<input type="radio"/>	N	SO
	Rétrécissements ponctuels ≥ 0,90 m	X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Dévers ≤ 2%		X	<input type="radio"/>	N	SO
	Dévers ≤ 3%	X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
<b>Pentes</b>					
✓ existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ pente ≤ 4%		X	<input type="radio"/>	N	SO
	pente ≤ 6%	X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m		X	<input type="radio"/>	N	SO
	pente ≥ 5% : palier de repos tous les 10 m	X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi		X	<input type="radio"/>	N	SO
	pente 10% sur 2 m maxi	X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi		X	<input type="radio"/>	N	SO
	pente 12% sur 0,50 m maxi	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	SO
✓ paliers de repos en haut et en bas de chaque pente		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO

9

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>					
✓ 1,20 x 1,40 m		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
<b>Seuils et ressauts</b>					
✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)			<input type="radio"/>	N	SO
	Ressauts successifs séparés par des paliers de 2,50 m tolérés		<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ arrondis ou chanfreinés			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
<b>Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire + signalétique</b>					
✓ emplacements		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ dimensions : Ø 1,50 m		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
<b>Espaces d'usage</b>					
✓ devant chaque équipement ou aménagement		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ Dimensions : 0.80 m x 1.30 m		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>					
✓ Hauteur libre ≥ 2,20 m			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
Protection des espaces sous escaliers			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>Volée d'escaliers de 3 marches ou plus</b>					
✓ 1 main courante			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
• hauteur entre 0,80 et 1,00 m			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
• continue rigide et facilement préhensible			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
• dépassant les premières et les dernières marches			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
• différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>Nez de marches</b>					
De couleur contrastée			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
Antidérapants			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
Sans débord excessif	Pas d'exigence pour les débords		<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>

0



## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
Hauteur marches ≤ 16 cm			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Girons marches ≤ 28 cm			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>3 - places de stationnement</b>					
2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment	Pas d'exigence pour les places adaptées existantes		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Caractéristiques dimensionnelles et atteinte</b>					
✓ Largeur ≥ 3,30 m			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
✓ Espace horizontal au dévers de 2% près			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Espace horizontal au dévers de 3% près		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Raccordement au cheminement d'accès</b>					
Ressaut ≤ 2 cm			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
✓ Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Bornes visibles directement du poste de contrôle			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>ou</b>					
Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Et visiophonie</b>					
✓ Sortie en fauteuil des places « boxées »			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Repérage horizontal et vertical des places</b>					
✓ signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Signalisation des croisements véhicules/piétons</b>					
éveil de vigilance des piétons			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
signalisation vers les conducteurs			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>4 - Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Établissement et aux locaux ouverts au public</b>					
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible		X	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Entrée principale facilement repérable			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
<b>Dispositifs d'accès au bâtiment</b>					
✓ facilement repérable			<input type="radio"/>	N	SO
✓ signal sonore et visuel			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Système de communication et dispositif de commande manuelle</b>					
✓ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil		X	<input type="radio"/>	N	SO
✓ Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m			<input type="radio"/>	N	SO
<b>Contrôle d'accès et de sortie</b>					
✓ visualisation directe du visiteur par le personnel			<input type="radio"/>	N	SO
<b>Ou</b>					
✓ visiophone			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public			<input type="radio"/>	N	SO
<b>5 - Information et signalisation – points d'accueil</b>					
<b>Cheminelements extérieurs</b>					
✓ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminelements			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Repérage des parois vitrées			<input type="radio"/>	N	SO
✓ Passage piétons			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Accès à l'établissement et accueil</b>					
✓ Repérage des entrées			<input type="radio"/>	N	SO
✓ Repérage du système de contrôle d'accès			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Accueils</b>					
✓ Si plusieurs accueils, 1 accessible et prioritaire			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Accueil repérable depuis l'entrée			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Banque d'accueil utilisable en position assis et debout Si nécessité de lire, écrire, taper Tablette hauteur : 0,80 m profondeur : 0,30 m largeur : 0,60 m h passage des jambes : 0,70 m			<input type="radio"/>	N	SO
<b>Accueils sonorisés</b>					
Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Signalisation de la boucle par un pictogramme			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Circulations intérieures</b>					
✓ Éléments structurants du cheminelements repérables			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO

C

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
✓ Repérage des parois et portes vitrés			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Dans le cas des équipement mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Équipements divers</b>					
✓ Signalisation du point d'accueil, du guichet ✓ Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
<b>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3</b>					
✓ Visibilité (localisation du support, contrastes)			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ Lisibilité (hauteur des caractères)			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ Compréhension (pictogrammes)			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du bord latéral			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Protection des espaces sous escaliers			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>6- Circulations intérieures horizontales</b>					
Largeur ≥ 1,40 m		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m		X	<input checked="" type="radio"/>	N	SO
Dévers ≤ 2 cm		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Pentes</b>					
✓ pente ≤ 4%		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ paliers de repos en haut et en bas de chaque pente		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>					
✓ 1,20 x 1,40 m			<input checked="" type="radio"/>	N	SO
✓ paliers horizontaux au dévers près			<input checked="" type="radio"/>	N	SO

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
<b>Seuils et ressauts</b>					
✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ arrondis ou chanfreinés			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>					
✓ Emplacements		X	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Dimensions			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Espaces d'usage</b>					
✓ devant chaque équipement ou aménagement		X	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Dimensions : 0,80m x 1,30m			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
Protection des espaces sous escaliers			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>7 – Circulations intérieures verticales</b>					
<b>Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement</b>					
	Si les travaux ne portent pas sur l'escalier, les caractéristiques de l'existant seront conservées		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
	Largeur entre mains courantes ≥ 1,00 m	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Hauteur des marches ≤ 16 cm			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
	Hauteur des marches ≤ 17 cm		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Giron des marches ≥ 28 cm			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Mains courantes</b>					
de chaque côté			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
	1 si largeur < à 1,00 m		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
hauteur entre 0,80 et 1,00 m			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
continue, rigide et facilement préhensible			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
dépassant les premières et dernières marches			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ Contremarches de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Nez de marches</b>					
De couleur contrastée			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
Antidérapants			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO

*C*



## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
Sans débord excessif	Pas d'exigence pour les débords		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Obligation d'ascenseur		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ascenseurs</b>					
	<b>Respect de l'article 4 de l'arrêté du 21 mars 2007</b>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tous les ascenseurs doivent être accessibles			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tous les niveaux sont desservis			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Munis d'un dispositif permettant de prendre appui			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>8 - Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques</b>					
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mains courantes accompagnant le mouvement	} Pas d'exigence si contrainte liée à la solidité du bâtiment		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>9 - Revêtements de sols, murs et plafonds</b>					
<b>Tapis</b>					
✓ dureté suffisante			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
✓ pas de ressaut ≥ 2 cm			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration</b>					
✓ conforme à la réglementation en vigueur			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>ou</b>					
✓ aire d'absorption équivalente ≥ 25% de la surface au sol			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>10 - Portes, portiques et sas</b>					
Dimensions des sas des portes		X	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
Espace de manœuvre, ouverture frontale ou latérale à l'exception des portes d'escaliers et sanitaires non adaptés		X	<input type="radio"/>	N	SO
✓ 1,40 x 1,70 m en poussant		X	<input type="radio"/>	N	SO
✓ 1,40 x 2,20 m en tirant		X	<input type="radio"/>	N	SO
<b>Largeur des portes principales et des portiques</b>					
✓ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes		X	<input type="radio"/>	N	SO
	0,80 m pour les locaux ou zones recevant - de 100 pers.	X	<input type="radio"/>	N	SO
✓ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes.		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ 1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
	Établissements hôteliers : largeur 0,80 m sauf chambres adaptées et locaux collectifs à 0,90 m		<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ 0,80 m pour les portiques de sécurité		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>Poignées des portes</b>					
✓ facilement préhensibles			<input type="radio"/>	N	SO
✓ à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil	Pas d'exigence	X	<input type="radio"/>	N	SO
Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N			<input type="radio"/>	N	SO
Portes vitrées réparables			<input type="radio"/>	N	SO
<b>Portes à ouverture automatique</b>		X			
✓ Durée d'ouverture réglable			<input type="radio"/>	N	SO
✓ Détection des personnes de toutes tailles			<input type="radio"/>	N	SO
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique			<input type="radio"/>	N	SO
Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé			<input type="radio"/>	N	SO
<b>11 – Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande</b>					
<b>Si existence d'un point d'accueil</b>					
✓ Au moins un accessible.			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>Equipements divers accessibles au public</b>					
✓ au moins 1 équipement par type aménagé			<input type="radio"/>	N	SO

9

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
✓ espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement		X	<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
<b>Commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler</b>					
0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
<b>Guichets d'information, vente manuelle et tables ou tablettes si nécessaire de lire, écrire ou utiliser un clavier</b>					
face supérieure ≤ à 0,80 m			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique			<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores			<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>12 - Sanitaires</b>					
<b>Cabinets aménagés</b>					
✓ au moins 1 par niveau comportant des sanitaires		X	<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ aux mêmes emplacements que les autres		X	<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ séparés H/F si autres sanitaires séparés	Pas d'exigence	X	<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
1 lavabo accessible par groupe de lavabos		X	<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour</b>					
✓ Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte		X	<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
✓ Dimensions : Ø 1,50 m			<del>O</del>	N	<input checked="" type="radio"/>
<b>Aménagements intérieurs des cabinets</b>					
✓ dispositif permettant de refermer la porte			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m		X	<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol		X	<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
<b>Lavabos accessibles</b>					
✓ bord supérieur : H ≤ 0,80 m			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>
✓ vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)			<input checked="" type="radio"/>	N	<del>SO</del>

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi			<input type="radio"/>	N	SO
Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>13 - Sorties</b>					
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours			<input type="radio"/>	N	SO
<b>14 - éclairage</b>					
<b>Valeurs d'éclairage</b>					
✓ 20 lux pour les cheminements extérieurs			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ 200 lux aux postes d'accueil			<input type="radio"/>	N	SO
✓ 100 lux pour les circulation horizontale			<input type="radio"/>	N	SO
✓ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Extinction doit être progressive si éclairage est temporisé			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Éclairages par détection de présence			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>15 – Disposition spécifiques</b>					
<b>16 - Établissements recevant du public assis</b>					
Nombre de places réservées : 1 par tranche de 50 + 1		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal (minimum 20 places)		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m			<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
Réparties en fonction des différentes catégories de places		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>17 - Établissements comportant des locaux à sommeil</b>					
<b>Nombre de chambres adaptées</b>					
	Pas d'exigence pour les établissements de moins de 10 chambres dont aucune n'est située au RdC ou en étage desservi par ascenseur		<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
1 si moins de 21 chambres		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>ou</b>					
1 + 1 par tranche de 50		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>ou</b>					
toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur		X	<input type="radio"/>	N	<input checked="" type="radio"/> SO




## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
<b>Caractéristiques des chambres adaptées</b>					
✓ espace de rotation Ø 1,50 m		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
	0,90m sur un à côté du lit	X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ 1,20 m au pied du lit		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Cabinet de toilette</b>					
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
tous si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
espace de rotation Ø 1,50 m hors débattement de la porte		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
douche accessible avec barre d'appui		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Cabinet d'aisance accessible</b>					
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
tous si personnes âgées ou à mobilité réduites		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
espace d'usage 0,80 x 1,30 hors débattement de la porte		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
barre d'appui		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>Pour toutes les chambres</b>					
✓ 1 prise de courant à proximité du lit			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ N° de la chambre en relief sur la porte			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
<b>18 - Établissements avec douches ou cabines</b>					
<b>Cabines de déshabillage</b>					
✓ au moins 1 cabine aménagée		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ au même emplacement que les autres cabines		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ cheminement accessible jusqu'à la cabine		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ cabines séparées H/F si autres cabines séparées		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m hors débattement de la porte		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ siège			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO
✓ dispositif d'appui en position debout			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> N	<input checked="" type="radio"/> SO

## ERP NEUFS ET EXISTANTS

Établissements recevant du public  Exigences réglementaires	BATIMENT EXISTANT Tolérance bâtiment si contrainte liée à la solidité Arrêté du 21 mars 2007 - Art 2 II	A faire figurer sur les plans	Prise en compte		
			O oui	N non	SO sans objet
✓ Équipements divers utilisables en position assis (patère, miroir ..)			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
<b>Douches</b>					
✓ au moins 1 douche aménagée		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ au même emplacement que les autres douches		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ cheminement accessible jusqu'à la douche		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ douches séparées H/F si autres douches séparées		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ siphon de sol		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ siège		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ dispositif d'appui en position debout		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
✓ équipements divers utilisables en position assis			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
<b>19 - Caisses de paiement</b>					
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
Une caisse adaptée par tranche de 20		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
Répartition uniforme des caisses adaptées		X	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
Signalétiques des caisses adaptées			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	(SO)



## ERP NEUFS ET EXISTANTS

### ENGAGEMENT

(1) Je soussigné (e), demandeur du permis (ou de l'autorisation) de construire m'engage à respecter la présente notice et les règles d'accessibilité en vigueur dans mon (es) établissement (s)

(1) Je soussigné (e) demandeur du permis (ou de l'autorisation) de construire déclare ne pas pouvoir respecter les dispositions réglementaires suivantes :

Pour le(s) motif(s) :


Dans le cas où le projet fait l'objet d'une demande de dérogation aux règles d'accessibilité, celle-ci précisera :

- La nature des contraintes rencontrées,
- le type du handicap concerné,
- Les éléments du projet auxquels elle s'applique,
- Les mesures compensatrices envisagées.

(1) rayer la mention inutile

A..... LARSA .....  
(Signature)

Le..... 3.06.13 .....

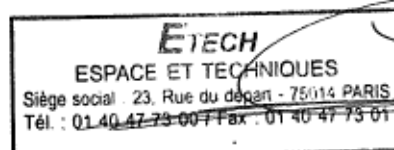

# Attestation d'Accessibilité

---

Affaire suivie par :

**NETRY THEDDY**

Direction Exploitation - Pôle Exploitation GMF

Responsable Pôle Exploitation GMF

86 rue de St Lazare

CS100120

75020 PARIS CEDEX 09

Tel. : 01 55 50 61 12

theddy.netry@covea-immobilier.fr

**PREFECTURE CHARENTE-MARITIME (17)**

38, r Réaumur

17000 LA ROCHELLE

CR IAR n° 1A 103.122 84583

Levallois, le 18 février 2015,

**OBJET**

: ATTESTATION D'ACCESSIBILITE D'UN ERP DE 5ème CATEGORIE CONFORME AU 31 DECEMBRE 2014 EXEMPTANT D'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation,

Je soussigné, Theddy NETRY, responsable Pôle Exploitation GMF, représentant GMF Assurances (SIRET 39 897 290 100 019) exploitant de l'Établissement recevant du public de 5ème catégorie ou d'une installation ouverte au public situé au **5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 17000 LA ROCHELLE**.

Atteste sur l'honneur que l'établissement répond à ce jour aux règles d'accessibilité en vigueur au 31 décembre 2014, suite à des travaux réalisés dans le cadre des autorisations obtenues.

Cette conformité à la réglementation accessibilité prend en compte :

▫ le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l'article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation (cf. arrêté préfectoral accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas de dérogation accordée à un établissement recevant du public remplissant une mission de service public, la mise en place de mesures de substitution permettant d'assurer la continuité du service public.

▫ l'accessibilité d'une partie de l'établissement de 5ème catégorie dans laquelle l'ensemble des prestations peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de certains de ces prestations par des mesures de substitution.

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Responsable Pôle Exploitation GMF  
NETRY THEDDY

GIE COVEA IMMOBILIER SUPPORT

86 rue Saint Lazare

75320 PARIS Cedex 09

COPIE : COMMISSION ACCESSIBILITE -  
MAIRIE DE LA ROCHELLE



# Modalités de Maintenance des Equipements d'Accessibilité

---

*Les éléments spécifiques décrits sont mis en œuvre,  
sur certains sites, selon les préconisations validées par  
les Commissions d'Accessibilité*

**RAMPE EN FIBRE DE VERRE ULTRA  
LEGERE AVEC SURFACE ANTI  
DERAPANTE, MARGELLE DE SECURITE\*,  
POIGNEES DE TRANSPORT**

\* Grand modèle

www.medinov.fr



Références	Type	Longueur Max/Min mm	Largeur utile de la rampe mm	Poids max supporté kg	Poids de la rampe kg
30100-070	RAMPE LARGE FIXE ULTRA LEGERE FIBRE DE VERRE	700	730	300	3.5
30100-085		850	790	300	4
30100-125		1250		300	6
30100-165		1650		300	7.5
30100-205		2050		300	9.5

Tél: 04 37 28 08 14

Parc de Gerland - 99, rue de Gerland - 69007 Lyon - Plais de

Les rampes sont un élément essentiel de la sécurité et de l'accessibilité. Bien choisir sa rampe ou ses rails en fonction du lieu (public ou privé) de la charge à supporter, de la pente et du véhicule utilisé (fauteuil ou scooter (4 roues, 3 roues, voies des roue avant/arrière très différentes)) que l'on souhaite obtenir. Consulter l'abaque ci-après

## Rampe simple TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite.



2 - Soulever la poignée coté gauche.



3 - Tirer la poignée vers l'avant.



4 - Poser la rampe au sol.

**ATTENTION :** vous devez refermer la rampe après chaque utilisation  
Déploiement manuel de la rampe d'accès



5 - Basculer la poignée qui fera office de chasse roues.



6 - Répéter les opérations pour la deuxième rampe.



7- Rampe en service.



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe.



## Rampe double TRAIT D'UNION



1 - Appel et prise en considération de la personne à mobilité réduite



2 - Soulever le volet frontal.



3 - Tirer le volet vers l'avant des deux mains.



4 - Poser la rampe au sol.

**ATTENTION :** vous devez refermer la rampe après chaque utilisation  
Déploiement manuel de la rampe d'accès





5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe



6 - Répéter les opérations pour le deuxième volet



7- Rampe en service



8 - Répéter les manoeuvres précédentes en sens inverse pour fermer la rampe

# AUDEA ACCUEIL

## LA-90

Fiche produit  
Ref. 160 001



## Mettez aux normes votre accueil au meilleur rapport qualité-prix

### BESOIN DES USAGERS



La réception ou le guichet sont des lieux où la communication est centrale. Pour accéder aux services et entendre correctement, les personnes malentendantes ont besoin d'équipements d'amplification sonore adaptés.

### FONCTION DU PRODUIT




En intégrant une boucle magnétique, la LA-90 permet d'amplifier les discussions directement dans l'aide auditive de l'utilisateur lorsque positionnée en mode T. Avec son micro intégré, la LA-90 ne nécessite pas d'équipement supplémentaire.

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : gris et bleu personnalisable sur demande
- Dimensions : 200 x 185 x 70mm
- Poids : 635g
- Portée : 1m<sup>2</sup>
- Alimentation : secteur ou batterie (6h)

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Récepteur LPU-1 et CRESCENDO 50
- Microphones jack

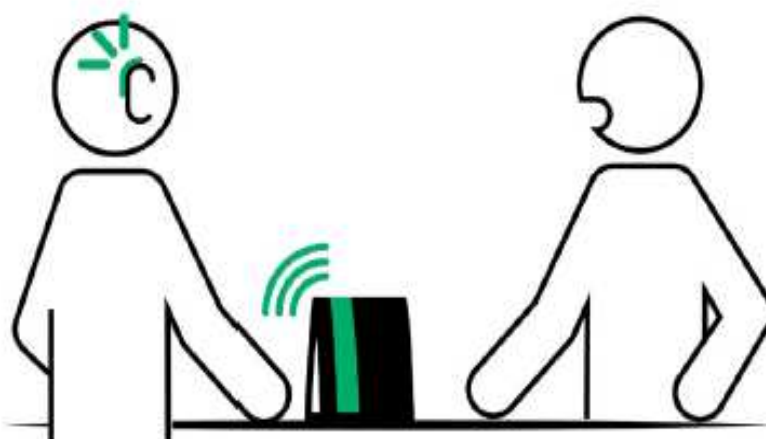

Récepteur LPU-1  
en supplément



## RAPPEL DE LA LOI ET DES NORMES

Art. 5-II : « Lorsque l'accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l'installation d'un tel système, celui-ci est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> catégories sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique. »

© Droits réservés - EO GUIDAGE - 1606

 **Découvrez nos produits**  
sur **www.okeenea.com**

**EO GUIDAGE**  
du groupe **OKEENEA**

6 rue des Aulnes  
69410 Champagne-au-Mont-d'Or  
FRANCE

04 72 53 98 26  
info@eo-guidage.com  
[www.okeenea.com](http://www.okeenea.com)

# Modules de maintenance pour Ascenseurs

Périodicité des visites : toutes les 6 semaines

## MODULE DE BASE

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles à chaque visite

### Paliers :

- boutons d'appel, voyants et indicateurs
- portes et vantaux
- serrures, des ferme-portes ou contrepoids, l'efficacité du verrouillage et contact de fermeture
- oculus
- des dispositifs limitant les possibilités d'actes de vandalisme

### Cabine :

- précision d'arrêt de la cabine par rapport au palier
- alarme, téléalarme, dispositif de secours
- boutons et voyants, éclairage
- vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles, cellule radar, boutons de réouverture)

### Machinerie :

- niveau d'huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils hydrauliques.

### Egalement observés :

- confort au démarrage et à l'arrêt
- fonctionnement flèches de sens et de indicateur en cabine
- les éventuels bruits, vibrations

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles 2 fois par an

### Câbles :

- état, tension, allongement et points de fixation
- usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage
- câbles et chaînes

### Frein :

- usure des garnitures, test de l'efficacité
- isonivelage, vanne de descente manuelle et antidérive pour appareil hydraulique

Fréquence et opérations imposées par la législation

Contrôles 1 fois par an

### Contrôle parachute :

- composants du parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur ou sous la cabine)
- limiteur de vitesse et poulie de tension
- essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le technicien s'assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne retombée du mécanisme et du réarmement correct du contact
- appareil hydraulique : étanchéité, réducteur de débit, soupape de rupture, pompe à main, descente manuelle sont testés.

### Nettoyage :

Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la cuvette, des récupérateurs d'huile.

## \*CONTROLE COMPLET\*

1 fois par an\*

### Contrôles Manœuvre :

- composants du coffret de manœuvre (relais, transformateur, cartes électroniques)
- système de sélection d'étages en machinerie (mécanique ou électrique)
- fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, antidérive électrique, témoin de présence à niveau, sonde de température d'huile
- ventilation forcée du local
- éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine

### Contrôles Treuil ou Machine :

- groupe de traction dans sa globalité
- ensemble « freins »
- niveau d'huile du réducteur, des paliers moteur
- graisseurs automatiques
- tension des courroies et anti-patinage
- dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance, boîte à bornes, ventilation)
- contacts de fin de course haut et bas
- contrôle de la course poulie/frein

Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de pression, réchauffeur et/ou refroidisseur, niveau et aspect de l'huile, extra course haut et bas.

### Contrôles Gaine

- fixation des guides, cordon souple, chaîne de compensation
- éclairage
- fonctionnement du boîtier d'inspection
- arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de celle-ci et du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs)
- poulies et dispositifs de fin de course
- parties non visibles des paliers (seuils de porte, tôles chasse-pieds, frontons)
- amortisseurs en fosse
- électrification

### Contrôles Portes Palières

Opérations identiques à celles du module « porte cabine et » mais effectuées sur toutes les portes à tous les paliers.

### Contrôles Porte Cabine

- éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins, oculus)
- éléments mobiles (vantaux, galets, pivots)
- éléments participant à la bonne fermeture et réouverture des portes : câbles, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc, serrure (shunt, percuteur, pêne),
- composants de l'opérateur qui manœuvre les portes cabine : navette, tension des câbles, courroies, chaînes contacts électriques.

### Contrôles Signalisation

- boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers

## Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d'entretien selon la périodicité précisée au contrat (la législation n'impose pas de cadre périodique ou d'opérations minimales comme c'est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté à chaque appareil qui comprend notamment les opérations suivantes :

- Le contrôle de l'ensemble des dispositifs de sécurité,
- Le contrôle du groupe moteur,
- Le contrôle du système de transmission mécanique,
- Le contrôle de la sécurité des contacts de fin de course,
- Le contrôle des boîtes à boutons,
- Le contrôle des contacts de protection dans le tableau général,
- Le contrôle de sécurité d'accès haut et bas,
- Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

### Modules de maintenance Portes

Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire associés au cours d'une même visite, selon la programmation définie par le plan d'entretien

Module Sécurité	Module Inspection
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule...</li><li>- Débrayage manuel</li><li>- Limiteur d'effort</li><li>- Articulations : charnières, pivot...</li><li>- Zone d'accostage</li><li>- Signalisation : feux clignotants, éclairage, marquage au sol</li><li>- Transmission : bras, câbles, chaînes, courroies</li><li>- Opérateur : moto-réducteur, opérateur hydraulique ...</li></ul>	<p>Les éléments du module sécurité + :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verrouillage de la porte</li><li>- Eléments de guidage : rails, galets...</li><li>- Organes de commande</li><li>- Système d'équilibrage : contrepoids, ressorts ...</li><li>- Armoire de commande</li><li>- Fixation de la porte</li><li>- Système antichute</li><li>- Etat peinture et corrosion</li></ul>

## Documents complémentaires à consulter dans le Registre de Sécurité

- Disponible à la demande auprès du personnel de l'Agence